

第二十四條附表修正規定

附表 幼兒園及其分班無障礙衛生設備規範

項次	項目	規範內容
一	設置位置	位置：應設於無障礙通路可到達之處，且以鄰近教學空間為原則；廁所入口不得設置門檻；無障礙大便器、小便器及洗手臺應設置於廁所入口便捷之處，且前方不得有高差。
二	大便器	1. 側邊淨空間：至少有一側邊之淨空間不得小於七十公分；扶手如設於側牆時，大便器中心線距側牆之距離不得大於四十五公分。 2. 側邊L型扶手：大便器側面牆壁裝置扶手時，應設置L型扶手。扶手外緣與大便器中心線之距離為二十八公分；扶手水平與垂直長度皆不得小於四十四公分，垂直扶手外緣與大便器前緣之距離為十六公分，水平扶手上緣與大便器座墊距離為十六公分。L型扶手中間固定點不得設於扶手垂直部分。 3. 固定扶手：大便器後側旁應設置扶手，扶手上緣距離地板高度不得大於四十五公分，扶手長度不得小於六十五公分。 4. 背靠：大便器不可有蓋，且應設置背靠，背靠下緣距大便器座墊十六公分、距大便器前緣二十八公分至三十八公分；如以水箱作為背靠須考慮其平整及耐壓性，水箱距大便器前緣二十八公分至三十八公分。

圖說

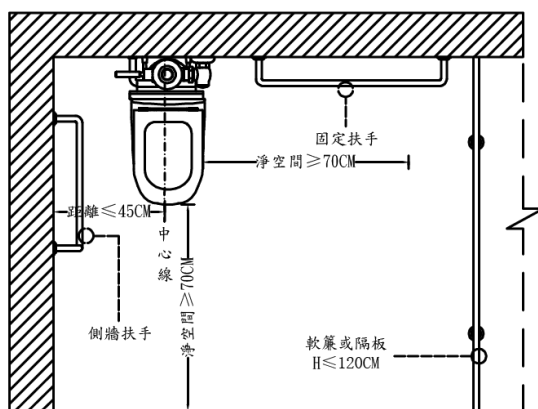


圖2-1(側邊淨空間)

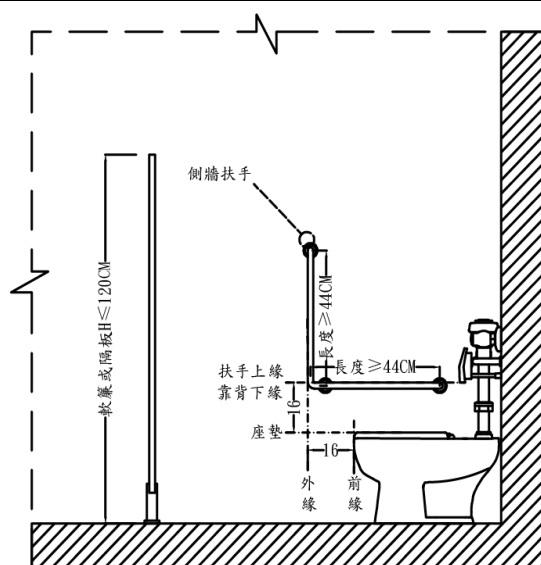


圖2-2(側邊 L 型扶手)

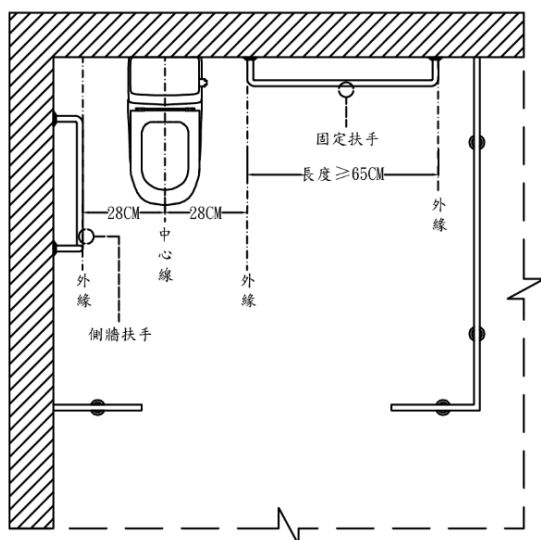
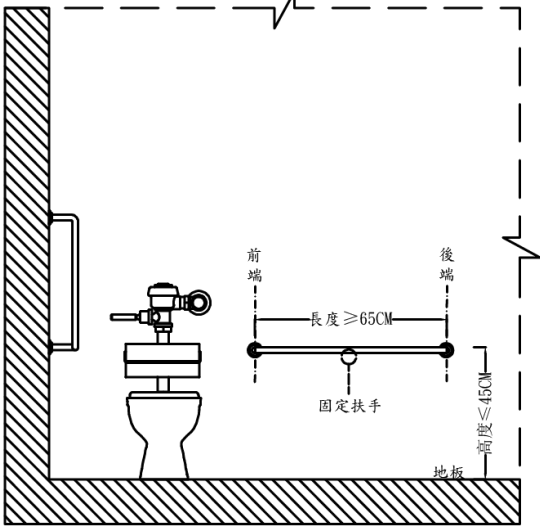
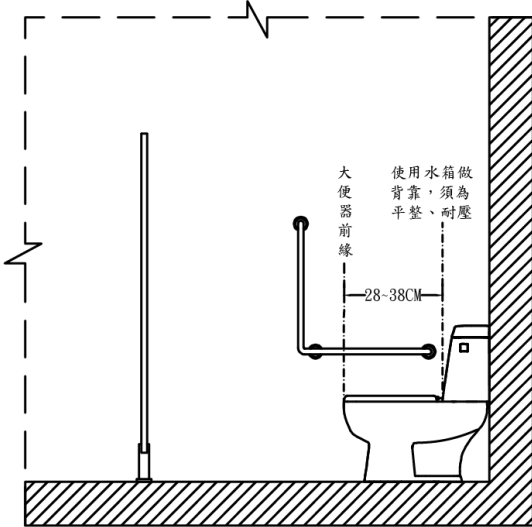


圖2-3 (扶手外緣與大便器中心線距離)

 圖2-4（固定扶手）		
 圖2-5（背靠）		
三	小便器	雙側扶手：無障礙小便器雙側應設置扶手。雙側扶手中心線之距離不得大於三十公分，長度為五十五公分。扶手上緣距地板面為六十五公分。
圖說		

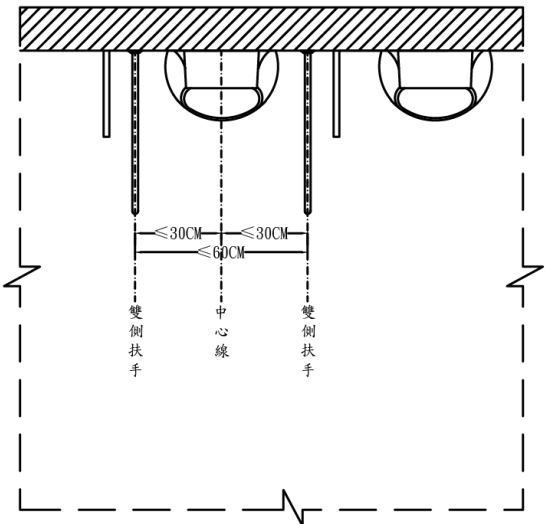


圖3-1（雙側扶手距離）

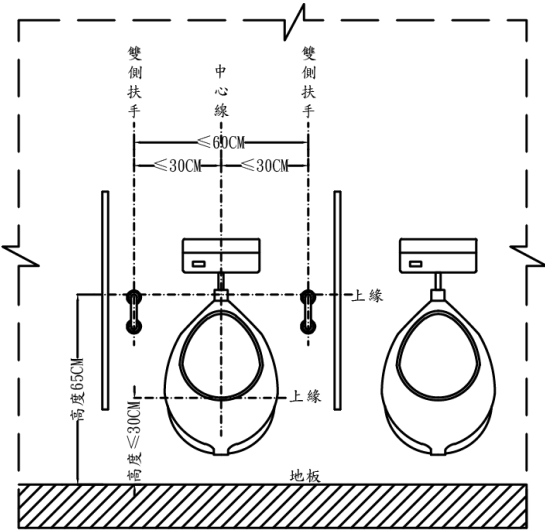


圖3-2（扶手上緣距地板面距離）

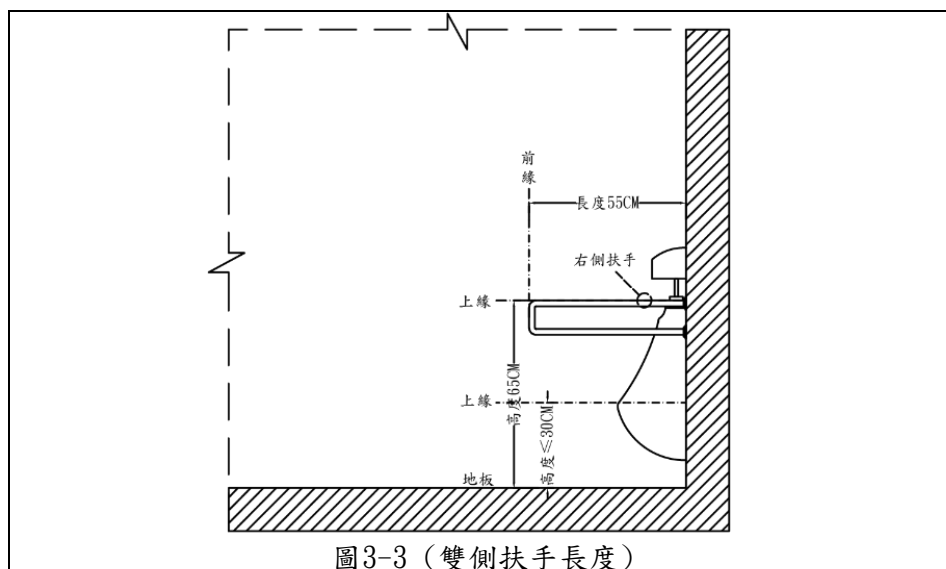


圖3-3 (雙側扶手長度)

四	洗手臺	1. 洗手臺深度：洗手臺邊緣距離水龍頭操作桿不得大於二十七公分或自動感應水龍頭之出水口不得大於二十七公分；如設有環狀扶手時深度應計算至環狀扶手外緣；洗手臺下方、外露管線及器具表面不得有尖銳或易磨蝕之設備。 2. 洗手臺高度：洗手臺上緣距地板面不得大於八十公分，且洗手臺下面距臺面下方邊緣二十公分之範圍，由地板面量起高六十五公分及水平三十公分內應淨空，以符合膝蓋淨容納空間規定。
---	-----	--

圖說

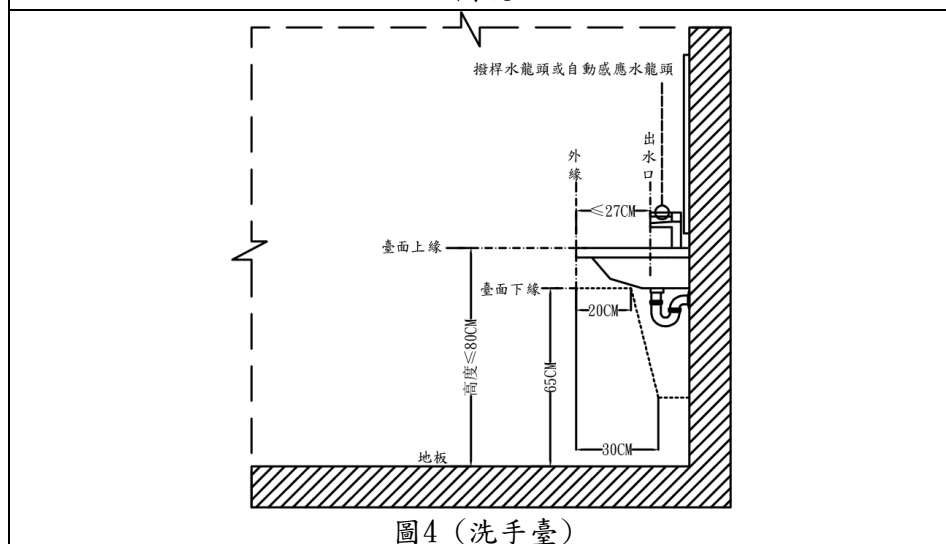


圖4 (洗手臺)